

## Annexe 7

### Saisie de données des tests d'ajustement qualitatifs (fit test) effectués


1. Dans Virtuo, ouvrir le dossier de l'employé.
2. Cliquer sur l'onglet « Divers ».



3. Dans « Informations personnalisées », sélectionner la dernière ligne et à partir de votre clavier appuyer sur la flèche du bas. Une ligne supplémentaire apparaît.
4. \*\*\*Si un fit test a déjà été réalisé pour le même appareil, veuillez simplement changer la date.



5. Cliquer sur les 3 petits points  pour que la bande déroulante apparaisse.
6. Choisir le fit test approprié.

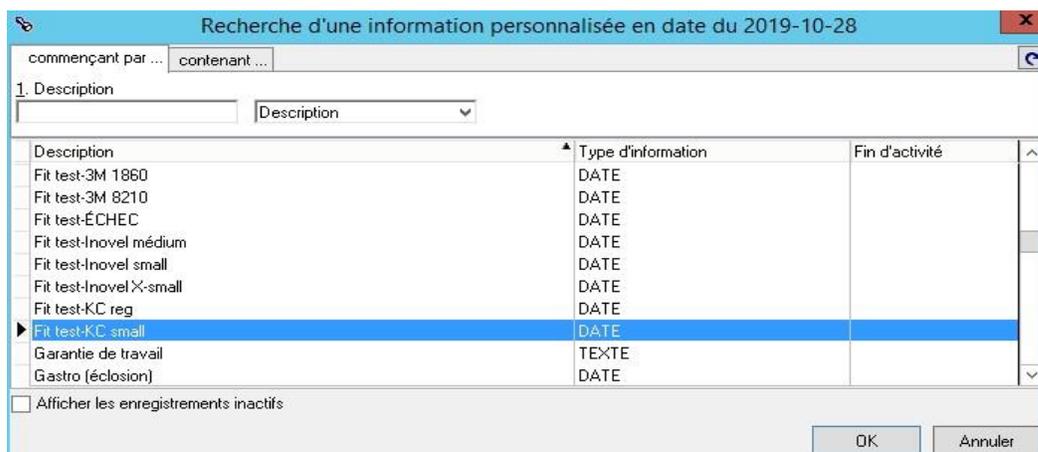

Annexe

6. Dans la colonne valeur, cliquer sur la petite flèche  et sélectionner la date du fit test.

Description	Valeur
Agent Multiplicateur Fit Test	2019-02-14
Fit test-3M 1860S	2019-04-12
Fit test-3M 1870	2019-03-01
* Fit test-3M 1860	<input type="text" value="2019-10-28"/>

Ancien numéro de client :

Ancien numéro d'employé :

octobre, 2019

dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

7. Lorsque terminé cliquer sur « **Appliquer** » en bas à droite, afin d'enregistrer.

 **Appliquer**  Rétablir  Fermer

13:56  
2019-10-28